

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

RGN.X.0003.11.2019

10. 09. 2019 4pi. 10. 09. 2019.
Komisje RMT
- do wiadomości

Barlinek, 06.09.2019 r.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Mariusz Maciejewski

Odpowiadając na wniosek radnego Rafała Szczepaniaka (znak: RO.III.0003.5.107.2019) dotyczący zalania ulic Chmielna 3 i Górna 28 przekazuję pismo PWK „Płonia” sp. z o.o. w Barlinku udzielające wyjaśnień w ww.sprawie.

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Pan Rafał Szczepaniak- Radny Rady Miejskiej

L.dz. 3011 /MS/2019

Barlinek, dnia 06.05.2019r.



26.05.19
26.05.19
26.05.19

Burmistrz Barlinka
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Dotyczy: Zalania budynków przy ul. Chmielna3, Górna28, Armii Polskiej 4 po ulewnych opadach deszczu.

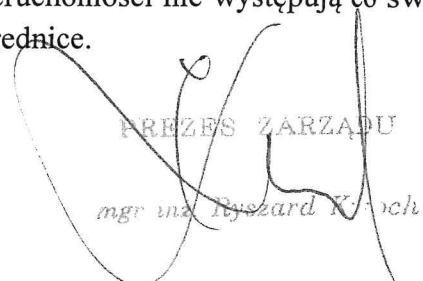
Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. w odpowiedzi na pytanie Radnego Rafała Szczepaniaka dotyczące przyczyn zalania budynków przy ul. Chmielna 3, Górna 28, Armii Polskiej 4 po gwałtownych opadach deszczu informuje:

1. Deszcz który wystąpił w nocy z 21 na 22.05.2019r oraz popołudniem dnia 31.05.2019r był deszczem ulewnym – ponadnormatywnym zakwalifikowanym jako anomalia pogodowa. Zalaniem uległy nie tylko budynki wskazane przez Pana Radnego, ale również inne ulice i gospodarstwa domowe od których również otrzymaliśmy indywidualne zgłoszenia i wiemy o zaistniałych sytuacjach.
2. W znacznej części miasta m.in. również na wskazanych przez Pana Radnego ulicach nie ma wybudowanej kanalizacji deszczowej, która przejmowałaby wody opadowe. Sytuacja ta powoduje iż wody opadowe z dróg i parkingów odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, której pojemność i przepływ jest ograniczony.
3. Wody opadowe z połąci dachowych nieruchomości wskazanych przez Radnego również odprowadzone są do sieci kanalizacji sanitarnej, tym samym przyczynia się to do przepełnienia kanalizacji w okresie opadów, co skutkuje cofaniem się wód deszczowych z sieci kanalizacji sanitarnej w najniższej położonych punktach.
4. Instalacje kanalizacyjne budynków ul. Chmielna3, Górna28, Armii Polskiej 4 podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie są wyposażone w zwrotne przeciwwzalewowe kłapy burzowe co mogłoby zapobiec zwrotnym przepływom.

Mając na uwadze powyższe, PWK „Płonia” Sp z o.o. nie ma możliwości zapobiec występowania negatywnych w skutkach zdarzeniom. W pogodzie bezdeszczowej lub przy „normalnych” opadach deszczu sytuacje z zalewaniem nieruchomości nie występują co świadczy iż sieć kanalizacji sanitarnej ma odpowiednie przekroje i średnice.

Do wiadomości:

1. Radny Rady Miasta Rafał Szczepaniak
2. a/a


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ryszard Kuch